Finecto Test

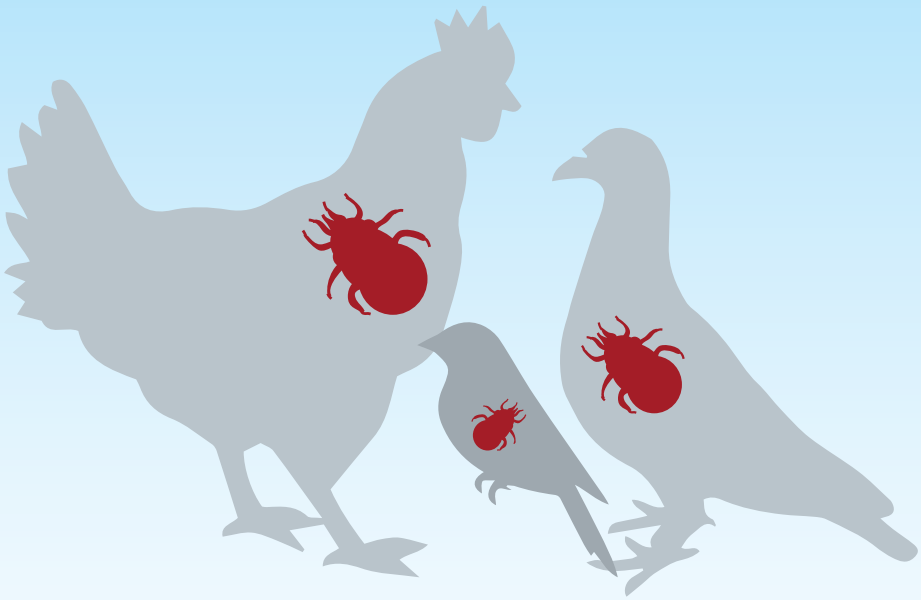

ROTMILBETEST

8 718104 955271

Vorkommen Sie explosiver Wachtum, Bitte rechtzietig Behandeln

Gebrauchsanweisung

1. Offene Behälter

2. Befestigen Sie das Testrohr mit 2 Kabelbindern unter der Sitzstange, auf der die Tiere übernachten

3. Kontrollieren Sie jede Woche die Anzahl der Milben auf dem Stöckchen

4. Bestimmen Sie anhand der Anzahl den Zeitpunkt der Behandlung und die passende Behandlungsmethode.

Weitere Informationen finden Sie auf der beiliegenden Flyer

www.finecto.com